BÁO CHÁY THÔNG MINH
CHUYÊN DỤNG SANJANG



Đơn vị phân phối tại Việt Nam

TẢN VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PCCC TẢN VIÊN

Địa chỉ : Số 3.02 - TT3 đường 5B, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương,
Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
VPGD : P705, chung cư C3, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline : 0982 419 033
Email : tanvienpc@gmail.com
Website : Tanvien.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PCCC TẢN VIÊN



Mẫu số PC34

CÔNG AN TP HÀ NỘI
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 46./GXN-PCCC

GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở;

Xét đề nghị của: Công ty CP Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Tản Viên.

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ XÁC NHẬN:

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẢN VIÊN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0110627788 cấp ngày 21 tháng 02 năm 2024, cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Trụ sở tại: Số 3.02 - TT3 đường 5B, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Đoàn Văn Vĩnh.

Chức vụ: Giám đốc.

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 001088003602, cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/01/2024.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 803 Tòa nhà B5 đường Nguyễn Cơ Thạch, Tổ dân phố 9, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (theo danh mục kèm theo)./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Nơi nhận:
- Công ty CP Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Tản Viên; (để thực hiện)
- C07 - Bộ Công an;
- Đ/c Giám đốc CATP;
- Đ/c Đại tá Dương Đức Hải - PGD CATP; (để báo cáo)
- Công an quận Nam Từ Liêm; (để theo dõi)
- Lưu: PC07, D2(Hiếu).

TRƯỞNG PHÒNG

Đại tá Phạm Trung Hiếu



SANJIANG

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÀ PHÂN PHỐI

Chúng tôi, **CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHENZHEN HTI SANJIANG**, trân trọng bổ nhiệm:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẢN VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0110627788

Địa chỉ: Số 3.02 – TT3 đường 5B, Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) làm nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi tại **Việt Nam** để bán các sản phẩm của chúng tôi và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cũng dịch vụ chất lượng cho khách hàng trong khu vực.

Danh mục sản phẩm: Hệ thống báo cháy và các linh kiện liên quan được sản xuất bởi **CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHENZHEN HTI SANJIANG.**


Thời hạn hiệu lực: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO.,LTD.

STAMP

DATE: 2024.11.01

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PCCC

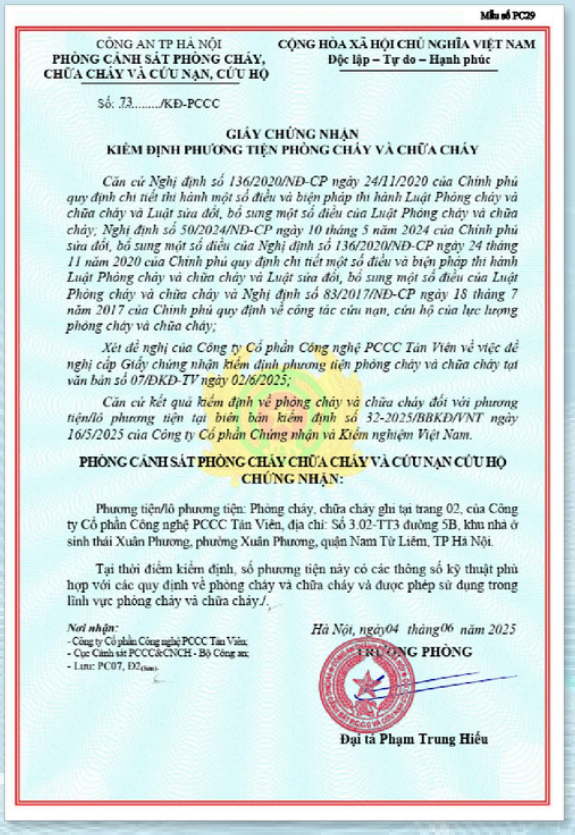

Mẫu số PC29

CÔNG AN TP HÀ NỘI
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 73...../KĐ-PCCC

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 07/ĐKĐ-TV ngày 02/6/2025;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định số 32-2025/BBKĐ/VNT ngày 16/5/2025 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam.

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02, của Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên, địa chỉ: Số 3.02-TT3 đường 5B, khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.


Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025

Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an;
- Lưu: PC07, D2(Sơn).

TRƯỞNG PHÒNG

Đại tá Phạm Trung Hiếu

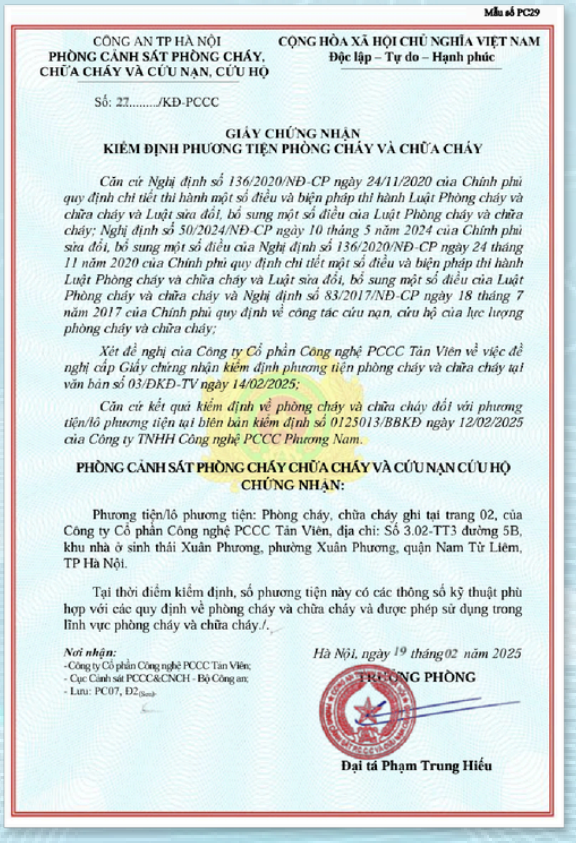

Mẫu số PC29

CÔNG AN TP HÀ NỘI
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27...../KĐ-PCCC

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 03/ĐKĐ-TV ngày 14/02/2025;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định số 0125013/BBKĐ ngày 12/02/2025 của Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam.

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 02, của Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên, địa chỉ: Số 3.02-TT3 đường 5B, khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.


Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Công nghệ PCCC Tản Viên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an;
- Lưu: PC07, D2(Sơn).

TRƯỞNG PHÒNG

Đại tá Phạm Trung Hiếu

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHUYÊN DỤNG

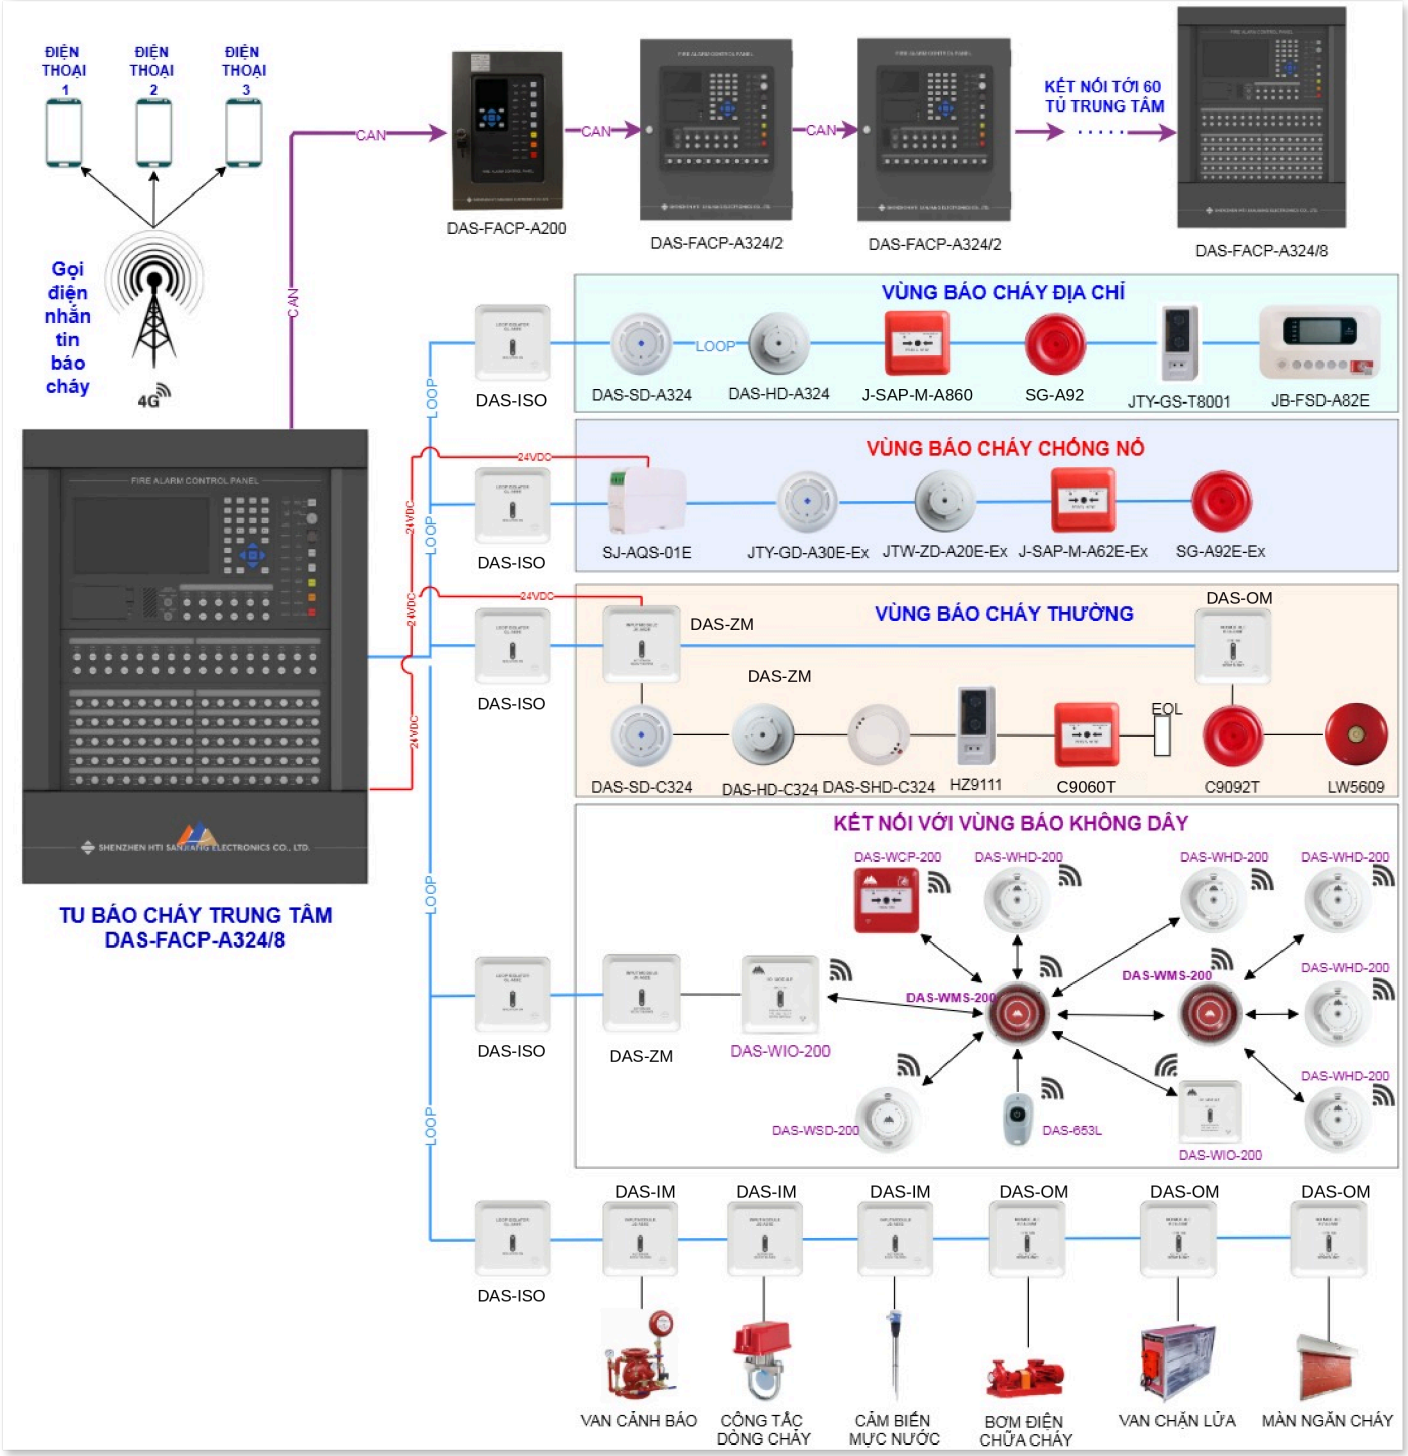

1	Số lượng loop của tủ trung tâm:1,2,4,6,8,10.	5	Tủ trung tâm tích hợp mạch chống sét đánh trên Loops của tủ báo cháy.
2	Số lượng thiết bị trên 1 loop : 324 thiết bị	6	Tích hợp mạch giao tiếp :CAN có thể kết nối 60 tủ trung tâm cùng hệ thống.
3	Chiều dài dây tối đa của Loop : 2000m	7	Tủ báo cháy trung tâm có chức năng gọi điện, nhắn tin báo cháy đến số điện thoại cài đặt.
4	Tủ trung tâm có tích hợp khả năng chống sét lan truyền trên đường dây điện	8	Tủ báo cháy có chức năng nhắn tin 5 trạng thái: Cảnh báo cháy, Báo lỗi, Báo sự cố ...

TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ THÔNG MINH DAS-FACP-A324/xx

MÔ TẢ CHUNG

Trung tâm báo cháy địa chỉ DAS-FACP-A324/xx đáp ứng giải pháp báo cháy địa chỉ thông minh chuyên dụng, được thiết kế sản xuất để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của dự án như: Hoạt động bền bỉ, ổn định trong các môi trường đặc biệt: những nơi có độ ẩm cao, chống chịu ăn mòn; đảm bảo quản phát hiện cháy nhanh trực quan với các hệ thống báo cháy quy mô lớn, số lượng thiết bị nhiều. Với khả năng mở rộng từ 2 đến 10 loops, mỗi loop có thể kết nối và điều khiển được 324 thiết bị (không phân biệt đầu cháy hay Module), sản phẩm hỗ trợ điều khiển linh hoạt các hệ thống chữa cháy phức tạp như: Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao, Hệ thống hút khói, đóng/mở cửa ngăn cháy, rèm ngăn cháy và Hệ thống chữa cháy lớn phân vùng phức tạp như nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, các khu công nghiệp lớn....



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ DAS-FACP-A324/xx

1. Màn hình LCD màu 4,3 inch có độ phân giải 480*272.
2. Số lượng loop của tủ trung tâm: 2 đến 10 loops.
3. Số lượng thiết bị trên 1 loop : 324 thiết bị (Không phân biệt đầu báo cháy hay Module)
4. Chiều dài dây tối đa của Loop : 2000m
5. Tủ trung tâm tích hợp khả năng chống sét lan truyền trên đường dây điện.
6. Tủ trung tâm tích hợp mạch chống sét cho từng Loop của tủ báo cháy.
7. Tích hợp mạch giao tiếp Ethernet chuẩn kết nối RJ45 để liên kết hệ thống báo cháy lên đến 254 trung tâm báo cháy và không giới hạn khoảng cách đường truyền.
8. Tích hợp mạch giao tiếp chuẩn : CAN có thể kết nối 60 tủ trung tâm cùng hệ thống.
9. Tủ báo cháy trung tâm có chức năng gọi điện, nhắn tin báo cháy đến số điện thoại chỉ định.
10. Tủ báo cháy có chức năng nhắn tin 5 trạng thái: Cảnh báo cháy, Báo lỗi, Báo sự cố ...
11. Tủ trung tâm cho phép đi dây Loop dạng mạch rẽ nhánh kết hợp với Module cách lý sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và cô lập vùng bị cháy hỏng ra khỏi hệ thống và đảm bảo các vùng khác vẫn hoạt động bình thường.
12. Tủ báo cháy tích hợp 6 đến 22 cụm điều khiển cưỡng bức gồm: 2 nút nhấn điều khiển bật/tắt và đèn giám sát trạng thái để điều khiển thiết bị ngoại vi: hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống quạt hút khói, van chữa cháy lựa chọn vùng....
13. Tủ báo cháy tích hợp nút điều khiển đơn để điều khiển thiết bị ngoại vi theo yêu cầu của hệ thống bất kỳ : cửa cuốn, rèm ngăn cháy.
14. Tủ trung tâm tích hợp máy in liệt kê sự cố.
15. Trung tâm báo cháy sử dụng công nghệ không phân cực thiết bị nên thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống.
16. Trung tâm báo cháy với thư viện tập lệnh lập điều khiển lớn giúp việc lập trình hệ thống thuận lợi, đơn giản và giải quyết hầu hết các yêu cầu điều khiển tương tự như PLC (Program Logic Control)

Nguồn cấp:	187VAC-242VAC / 50Hz	**Môi trường hoạt động:**	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤95%
Nguồn dự phòng:	24VDC / BAT 12VDC/14AHx2	**Dòng điện ra:**	Lên đến 10A @24VDC

TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ THÔNG MINH DAS-FACP-A100 / A200

MÔ TẢ CHUNG

Trung tâm báo cháy địa chỉ DAS-FACP-A100/A200 đáp ứng giải pháp báo cháy địa chỉ thông minh chuyên dụng, được thiết kế sản xuất để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của dự án như: Hoạt động bền bỉ, ổn định trong các môi trường đặc biệt: những nơi có độ ẩm cao, chống chịu ăn mòn; đảm bảo quản phát hiện cháy nhanh trực quan. Tủ báo cháy DAS-FACP-A100/A200 thiết kế 1 Loop với số lượng thiết bị trên loop là 100/200 thiết bị. Tủ báo cháy DAS-FACP-A100/A200 phù hợp với các dự án vừa và nhỏ: Chung cư mini, nhà trọ , nhà ở kết hợp kinh doanh, trường mầm non ....



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ DAS-FACP-A324/xx

1. Màn hình LCD màu 2.8 inch.
2. Số lượng loop của tủ trung tâm: 1 Loop
3. Số lượng thiết bị trên 1 loop : A100 - 100 Thiết bị ; A200 - 200 thiết bị (Không phân biệt đầu báo cháy hay Module)
4. Chiều dài dây tối đa của Loop : 2000m
5. Tủ trung tâm tích hợp khả năng chống sét lan truyền trên đường dây điện.
6. Tủ trung tâm tích hợp mạch chống sét cho từng Loop của tủ báo cháy.
7. Tích hợp mạch giao tiếp Ethernet chuẩn kết nối RJ45 để liên kết hệ thống báo cháy lên đến 254 trung tâm báo cháy và không giới hạn khoảng cách đường truyền.
8. Tích hợp mạch giao tiếp chuẩn : CAN có thể kết nối 60 tủ trung tâm cùng hệ thống.
9. Tủ báo cháy trung tâm có chức năng gọi điện, nhắn tin báo cháy đến số điện thoại chỉ định.
10. Tủ báo cháy có chức năng nhắn tin 5 trạng thái: Cảnh báo cháy, Báo lỗi, Báo sự cố ...
11. Tủ trung tâm cho phép đi dây Loop dạng mạch rẽ nhánh kết hợp với Module cách lý sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và cô lập vùng bị cháy hỏng ra khỏi hệ thống và đảm bảo các vùng khác vẫn hoạt động bình thường
12. Tủ trung tâm tích hợp máy in liệt kê sự cố.
13. Trung tâm báo cháy sử dụng công nghệ không phân cực thiết bị nên thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống.
14. Trung tâm báo cháy với thư viện tập lệnh lập điều khiển lớn giúp việc lập trình hệ thống thuận lợi, đơn giản và giải quyết hầu hết các yêu cầu điều khiển tương tự như PLC (Program Logic Control)
15. Tủ trung tâm tích hợp mạch biến đổi điện 220 VAC - 24VDC với công nghệ điều chế độ rộng xung giúp tăng chất lượng nguồn điện một chiều nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị báo cháy. Mạch nguồn bao bao gồm Module sạc Acquy thông minh nhằm tăng tuổi thọ cho Pin của tủ báo cháy.

Nguồn cấp:	187VAC-242VAC / 50Hz	**Môi trường hoạt động:**	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤95%
Nguồn dự phòng:	24VDC / BAT 12VDC/2.8AHx2	**Dòng điện ra:**	1A @24VDC

ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI QUANG ĐỊA CHỈ DAS-SD-A324

- **Cài đặt địa chỉ bằng thiết bị cầm tay chuyên dụng**, giúp dễ dàng quản lý hệ thống.
- **Vi mạch lấy mẫu theo thời gian thực**, xử lý dữ liệu để tính toán nồng độ khói, đảm bảo cảnh báo nhanh và chính xác.
- **Tính năng bù trừ độ trôi tích tụ bụi, nhiệt độ và độ ẩm**, giúp giảm thiểu cảnh báo cháy giả.
- **Tiếp điểm đầu báo không phân cực**, thuận lợi cho quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống.
- **Board mạch điện tử sơn phủ 3 lớp chống ẩm và ăn mòn**, kết hợp với **tiếp điểm Inox 304**, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường có hơi **axit, kiềm** hoặc độ ẩm cao.
- Đầu báo cháy khói quang với thiết kế buồng lấy mẫu khói thông minh ngăn cản côn trùng, bụi bẩn giúp tăng thời gian phải bảo dưỡng vệ sinh đầu báo cháy lên đến 2 năm.



ĐẶC TÍNH KỸ THẬT

Điện áp làm việc	Loop 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	<300uA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<1.5mA
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤100%
Kích thước, Khối lượng	Ø : 105 mm x H:43 mm , 75g
Diện tích bảo vệ	88 m2

ĐẦU BÁO CHÁY NHIỆT ĐỊA CHỈ DAS-HD-A324

- **Cài đặt địa chỉ bằng thiết bị cầm tay chuyên dụng**, giúp dễ dàng quản lý hệ thống.
- **Vi mạch lấy mẫu nhiệt độ theo thời gian thực**, xử lý dữ liệu để tính toán đảm bảo cảnh báo nhanh và chính xác.
- **Tính năng bù trừ nhiệt độ và độ ẩm**, giúp giảm thiểu cảnh báo cháy giả.
- **Tiếp điểm đầu báo không phân cực**, thuận lợi cho quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống.
- **Board mạch điện tử sơn phủ 3 lớp chống ẩm và ăn mòn**, kết hợp với **tiếp điểm Inox 304**, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường có hơi **axit, kiềm** hoặc độ ẩm cao.



ĐẶC TÍNH KỸ THẬT

Điện áp làm việc	Loop 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	<300uA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<1.5mA
Môi trường làm việc	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤100%
Kích thước, Khối lượng	Ø : 105 mm x H:43 mm , 60g
Diện tích bảo vệ	40 m2

ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI QUANG NHIỆT KẾT HỢP ĐỊA CHỈ DAS-SHD-A324

- **Cài đặt địa chỉ bằng thiết bị cầm tay chuyên dụng**, giúp dễ dàng quản lý hệ thống.
- **Vi mạch lấy mẫu theo thời gian thực**, xử lý dữ liệu để tính toán nồng độ khói, nhiệt độ môi trường xung quanh đảm bảo cảnh báo nhanh và chính xác.
- **Tính năng bù trừ độ trôi tích tụ bụi, nhiệt độ và độ ẩm**, giúp giảm thiểu cảnh báo cháy giả.
- **Tiếp điểm đầu báo không phân cực**, thuận lợi cho quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống.
- **Board mạch điện tử sơn phủ 3 lớp chống ẩm và ăn mòn**, kết hợp với **tiếp điểm Inox 304**, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường có hơi **axit, kiềm** hoặc độ ẩm cao.
- Đầu báo cháy khói quang với thiết kế buồng lấy mẫu khói thông minh ngăn cản côn trùng, bụi bẩn giúp tăng thời gian phải bảo dưỡng vệ sinh đầu báo cháy lên đến 2 năm.



ĐẶC TÍNH KỸ THẬT

Điện áp làm việc	Loop 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	0.5mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<1.5mA
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤100%
Kích thước, Khối lượng	Ø : 100 mm x H:55 mm , 100g
Diện tích bảo vệ	88 m2

NÚT NHẤN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ J-SAP-M-A860

Điện áp làm việc	Bus 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	< 0.3 mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	< 2 mA
Môi trường làm việc	-10°C ~ +55°C, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước	89.4 x 89.4 x 42 mm
Cấp bảo vệ	IP30
Tính năng	Có cổng điện thoại PCCC



CÒI ĐÈN BÁO CHÁY KẾT HỢP SG-A92

Điện áp làm việc	Bus 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	< 1 mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	< 8 mA
Môi trường làm việc	-10°C ~ +55°C, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước	111 x 111 x 50 mm
Tần số chớp	1 ~ 1,5 Hz
Cường độ âm thanh	80 dB ~ 100 dB



MODULE CÁCH LY DAS-ISO

Điện áp làm việc	Bus 24 VDC (2 dây, không phân cực)
Dòng điện làm việc bình thường	< 0.5 mA
Dòng điện làm việc chế độ tác động	< 9 mA
Môi trường làm việc	-10°C ~ +55°C, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước	86 x 86 x 35 mm
Tiếp điểm	Không phân cực bằng Inox 304
Kiểu đấu nối	Mạch rẽ nhánh (nhánh cây)
Dòng kích hoạt cách ly	> 2 A
Điện áp kích hoạt cách ly	< 16 VDC



MODULE OUTPUT DAS-OM

Module output **DAS-OM** là module địa chỉ điều khiển thiết bị ngoại vi, đầu ra có nguồn DC 24 V (dòng < 50 mA) để kích rơ-le trung gian. Module dùng điều khiển các thành phần của hệ thống PCCC như: bơm chữa cháy, van điện từ; quạt tăng áp, quạt hút khói; van ngăn cháy, van tiết lưu; cửa cuốn, rèm ngăn cháy; chuyển mạch phát thanh sự cố và nhạc nền....

Điện áp làm việc	Loop 24 VDC (2 dây, không phân cực)
Dòng điện làm việc bình thường	< 1 mA
Dòng điện làm việc chế độ tác động	< 20 mA
Môi trường làm việc	-10°C ~ +55°C, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước	86 x 86 x 40 mm (cả đế)
Mã hóa địa chỉ	Mã hóa điện tử, cài bằng bộ lập trình
Khả năng đầu ra	DC 24 V, dòng < 50 mA



MODULE INPUT DAS-IM

Module input **DAS-IM** nhận tín hiệu đầu vào dạng tiếp điểm khô như: công tắc dòng chảy, công tắc áp lực, van tín hiệu, cảm biến mực nước, tiếp điểm của hệ thống báo cháy khác....

Điện áp làm việc	Bus 24 VDC (2 dây, không phân cực)
Dòng điện làm việc bình thường	< 0.5 mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	< 2 mA
Môi trường làm việc	-10°C ~ +50°C, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước	86 x 86 x 35 mm
Tiếp điểm	Không phân cực bằng Inox 304
Tín hiệu đầu vào	Tiếp điểm khô



MODULE CHO ĐẦU BÁO CHÁY THƯỜNG DAS-ZM

Điện áp làm việc	Bus 24 VDC + nguồn 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	< 0.5 mA (trên bus)
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	< 2 mA (trên bus)
Môi trường làm việc	-10°C ~ +50°C, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước	86 x 86 x 35 mm
Kiểu đấu dây	4 dây: 2 dây bus + 2 dây nguồn
Thiết bị kết nối	Đầu báo thường, nút nhấn thường
Số lượng thiết bị trên 1 Module	25 Thiết bị



NÚT NHẤN BÁO CHÁY THƯỜNG C9060T

Điện áp làm việc	DC 24 V (20 ~ 28 V)
Dòng điện làm việc bình thường	0 mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	< 30 mA
Môi trường làm việc	-10°C ~ +55°C, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước, Khối lượng	90 x 90 x 42 mm, ≈ 105 g (cả đế)
Tiêu chuẩn	EN 54-11 (chứng nhận LPCB)
Pháp lý	Giấy phép lưu thông số 88/PCCC



CHUÔNG BÁO CHÁY LW5609

Điện áp làm việc	24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	<0 mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<20 mA
Môi trường làm việc	0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước, Khối lượng	D=152mm
Tiếp điểm	Không phân cực bằng Inox 304
Cường độ âm thanh	75dB ~ 115dB



ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI QUANG LOẠI THƯỜNG DAS-SD-C324

- **Vi mạch lấy mẫu theo thời gian thực**, xử lý dữ liệu để tính toán nồng độ khói, đảm bảo cảnh báo nhanh và chính xác.
- **Tính năng bù trừ độ trôi tích tụ bụi, nhiệt độ và độ ẩm**, giúp giảm thiểu cảnh báo cháy giả.
- **Tiếp điểm đầu báo không phân cực**, thuận lợi cho quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống.
- **Board mạch điện tử sơn phủ 3 lớp chống ẩm và ăn mòn**, kết hợp với **tiếp điểm Inox 304**, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường có hơi **axit, kiềm** hoặc độ ẩm cao.
- Đầu báo cháy khói quang với thiết kế buồng lấy mẫu khói thông minh ngăn cản côn trùng, bụi bẩn giúp tăng thời gian phải bảo dưỡng vệ sinh đầu báo cháy lên đến 2 năm.
- Có thể kết nối với đèn báo cháy phòng loại 5VDC.



ĐẶC TÍNH KỸ THẬT

Điện áp làm việc	24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	<50uA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	1.5mA ~ 20 mA
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤100%
Kích thước, Khối lượng	Ø : 105 mm x H:43 mm , 75g
Diện tích bảo vệ	88 m2

ĐẦU BÁO CHÁY NHIỆT LOẠI THƯỜNG DAS-HD-C324

- **Vi mạch lấy mẫu nhiệt độ theo thời gian thực**, xử lý dữ liệu để tính toán đảm bảo cảnh báo nhanh và chính xác.
- **Tính năng bù trừ nhiệt độ và độ ẩm**, giúp giảm thiểu cảnh báo cháy giả.
- **Tiếp điểm đầu báo không phân cực**, thuận lợi cho quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống.
- **Board mạch điện tử sơn phủ 3 lớp chống ẩm và ăn mòn**, kết hợp với **tiếp điểm Inox 304**, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường có hơi **axit, kiềm** hoặc độ ẩm cao.
- Có thể kết nối với đèn báo cháy phòng loại 5VDC.



ĐẶC TÍNH KỸ THẬT

Điện áp làm việc	Loop 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	<300uA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<1.5mA
Môi trường làm việc	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤100%
Kích thước, Khối lượng	Ø : 105 mm x H:43 mm , 60g
Diện tích bảo vệ	40 m2

ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI QUANG NHIỆT KẾT HỢP DAS-SHD-C324

- **Vi mạch lấy mẫu theo thời gian thực**, xử lý dữ liệu để tính toán nồng độ khói, nhiệt độ môi trường xung quanh đảm bảo cảnh báo nhanh và chính xác.
- **Tính năng bù trừ độ trôi tích tụ bụi, nhiệt độ và độ ẩm**, giúp giảm thiểu cảnh báo cháy giả.
- **Tiếp điểm đầu báo không phân cực**, thuận lợi cho quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống.
- **Board mạch điện tử sơn phủ 3 lớp chống ẩm và ăn mòn**, kết hợp với **tiếp điểm Inox 304**, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường có hơi **axit, kiềm** hoặc độ ẩm cao.
- Đầu báo cháy khói quang với thiết kế buồng lấy mẫu khói thông minh ngăn cản côn trùng, bụi bẩn giúp tăng thời gian phải bảo dưỡng vệ sinh đầu báo cháy lên đến 2 năm.
- Có thể kết nối với đèn báo cháy phòng loại 5VDC



ĐẶC TÍNH KỸ THẬT

Điện áp làm việc	24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	0.5mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<1.5mA
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: 0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤100%
Kích thước, Khối lượng	Ø : 100 mm x H:55 mm , 100g
Diện tích bảo vệ	88 m2

ĐẦU BÁO CHÁY BEAM TIA CHIẾU LOẠI THƯỜNG HZ9111

Điện áp làm việc	24 VDC
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<30mA
Khoảng cách tối đa	80m
Môi trường làm việc	0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước, Khối lượng	111 x 111 x 43 (mm), 130g
Độ nhạy cảnh báo	1.9 dB
Vùng bảo vệ	7m mỗi bên Tổng thể 14m
Công suất tiêu thụ	< 1W



MÀN HÌNH HIỂN THỊ BÁO CHÁY JB-FSD-A82E

Điện áp làm việc	Loop 24 VDC
Dòng điện làm việc bình thường	<6.5 mA
Dòng điện làm việc chế độ báo cháy	<10mA
Môi trường làm việc	0℃ ~+55℃, độ ẩm tương đối ≤95%
Kích thước, Khối lượng	180x110x31mm, 118g
Tiếp điểm	Không phân cực bằng Inox 304



TAN VIEN FIRE PREVENTION AND FIGHTING TECHNOLOGY .,JSC

Distributor in Vietnam

TÂN VIÊN

TAN VIEN FIRE PROTECTION TECHNOLOGY .,JSC

Address: No. 3.02 - TT3, 5B Street, Xuan Phuong Ecological Housing Area,
Xuan Phuong Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Sales Office: P705, C3 Apartment, Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Hanoi
Hotline : 0982 419 033
Email : tanvienpc@gmail.com
Website : Tanvien.vn